


Descriptif technique maintien en température de l'eau chaude sanitaire à circuit unique

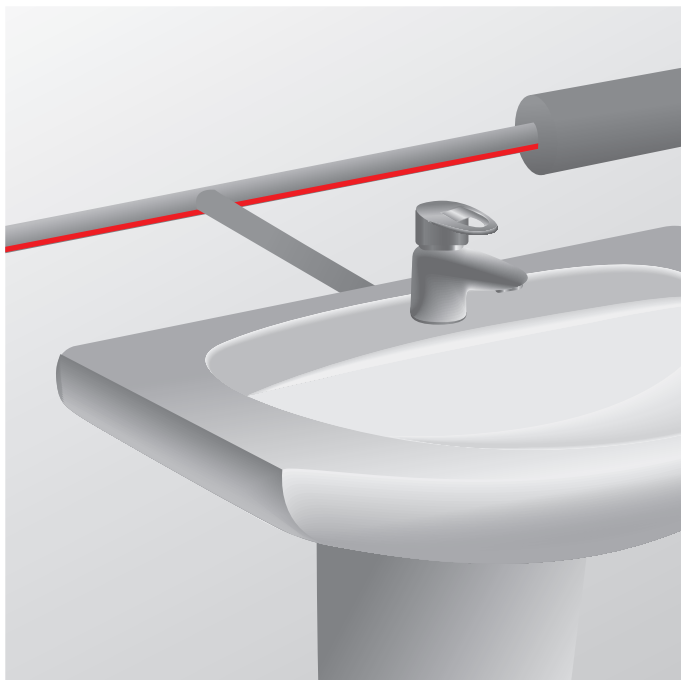

CHAMP D'APPLICATION

Ce descriptif technique a pour objet un système éco-énergétique destiné à maintenir en température une alimentation en eau chaude sanitaire domestique.

REMARQUES GÉNÉRALES

Le réseau d'alimentation en eau chaude sanitaire domestique a été conçu sous forme de circuit unique, ne nécessitant pas l'installation de circuits de retour ou de pompes de recirculation, ni d'équilibrage hydraulique.

Afin de compenser les pertes thermiques et de maintenir la température des tuyauteries, il convient d'équiper tous les tuyaux d'alimentation en eau chaude sanitaire d'un système de rubans chauffants autorégulants éco-énergétiques, connu sous le nom de Raychem HWAT et fabriqué par Chemelex.

Pour être complet, ce système doit inclure des rubans autorégulants de maintien en température, un régulateur éco-énergétique de pointe et des accessoires de raccordement à froid pour les interconnexions et les terminaisons.

Tous les composants du système doivent être fournis par le même fabricant. Afin de garantir l'intégrité du système et de remplir les conditions de garantie, il n'est absolument pas envisageable d'installer d'autres composants d'interconnexion ou de terminaison que ceux prévus par le fabricant des rubans chauffants.

Le système doit pouvoir être conçu au sein d'un modèle BIM (format de modélisation des données du bâtiment) ; le fabricant est tenu de fournir un complément logiciel BIM pour Autodesk Revit MEP de façon à automatiser le processus de conception.

Les rubans chauffants de maintien en température, les dispositifs de régulation et les composants du système doivent porter le label CE et être certifiés conformes aux codes EN par les organismes BSI, VDE, CSTB, SEV, ÖVE. Ils doivent par ailleurs satisfaire aux exigences des normes d'hygiène et de qualité de l'eau DGWV et SVGW.

Le fabricant doit proposer une garantie étendue de 10 ans pour les rubans et accessoires de maintien en température, et de 2 ans pour les régulateurs, sous réserve que le système soit conçu, installé, testé et mis en service dans le strict respect de ses exigences. La garantie couvrant les rubans et accessoires de maintien en température doit être étendue à 12 ans et celle des régulateurs à 6 ans lorsque l'installation du système est confiée au fabricant ou à un installateur expérimenté et reconnu par le fabricant. Conditions valables sous réserve que le formulaire de garantie en ligne soit dûment complété.

Les documents suivants sont à soumettre impérativement : fiches techniques (pour les rubans de maintien en température, les accessoires d'interconnexion et de terminaison, et le régulateur), guide d'étude technique du système, schémas et plans du système et des circuits types, schémas de câblage du régulateur, manuel d'installation et d'utilisation du système, de même que les certificats d'agrément sur demande.

RUBANS AUTORÉGULANTS DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Les rubans autorégulants de maintien en température doivent être spécialement conçus pour cette application, testés et agréés CEI 62395 et IEEE 515.1, adaptés à un usage avec des disjoncteurs de 20 A et selon un rayon de courbure minimal inférieur ou égal à 10 mm.

Le fabricant doit justifier d'une expérience minimale de 40 ans dans la production de rubans autorégulants de maintien en température et être certifié ISO-9001.

Le fabricant doit être en mesure de fournir une longue liste de références clients mondiales pour cette application, y compris des installations en service depuis plus de 15 ans.

Les rubans autorégulants de maintien en température doivent être qualifiés et testés dans le but de démontrer leur capacité à garantir une durée de vie utile supérieure à 40 ans.

La structure du ruban autorégulant de maintien en température doit inclure une âme en polymère conducteur (qualifiée pour le maintien en température de l'eau chaude sanitaire), un isolant électrique en polyoléfine modifiée (à réticulation par rayonnement de façon à garantir une longue durée de vie), un revêtement en feuille d'aluminium laminée (destiné à protéger l'âme du ruban contre les agressions chimiques), une tresse en cuivre étamé (70 % de couverture minimale) et une gaine extérieure en polyoléfine modifiée avec impression du modèle, du numéro de lot et des repères métriques sur le ruban (pour faciliter la pose sans dépasser la longueur de circuit maximale prescrite).

[Choisir une option]

[Option 1 - HWAT R]

Le ruban autorégulant de maintien en température doit être de type Raychem HWAT R et assurer un maintien en température des tuyaux dans une plage comprise entre 50 et 65 °C.

[Option 2 - HWAT M]

Le ruban autorégulant de maintien en température doit être de type Raychem HWAT M et assurer un maintien en température des tuyaux dans une plage comprise entre 50 et 55 °C.

ACCESSOIRES D'INTERCONNEXION ET DE TERMINAISON

Les interconnexions et les terminaisons doivent être réalisées au moyen de connecteurs de raccordement autodénudant qui s'installent à froid et de terminaisons gel, résistant aux rayons ultraviolets et à 65 °C, agréés IP68, adaptés aux essais de résistance d'isolement sous 2 500 V c.c., avec des raccords à tête Torx pour simplifier la pose, et des indicateurs de confirmation sonore et visuelle de l'installation, connus sous le nom de RayClic et fabriqués par Chemelex.

CALORIFUGEAGE

Le choix et l'épaisseur du calorifuge doivent respecter scrupuleusement le guide d'étude technique du système de rubans autorégulants de maintien en température, avec prise en considération des variations de la température ambiante. Il convient de mettre en place les sections de calorifuge sans délai après la pose du ruban chauffant, en veillant à les identifier clairement à l'aide d'étiquettes adaptées et visibles de partout, espacées de moins de 3 m de chaque côté du calorifuge.

SYSTÈME DE RÉGULATION ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

[Choisir une option]

[Option n° 1]

Système de régulation numérique à circuits et applications multiples

Tous les circuits de maintien en température de l'eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'une régulation et d'une surveillance au moyen d'un système de contrôle centralisé comportant des modules de régulation et de distribution de l'alimentation, connu sous le nom de Chemelex Raychem ACS-30, intégrant le régulateur HWAT ECO, fabriqué par Chemelex.

Le système de régulation centralisé doit disposer de paramètres préprogrammés destinés à assurer la régulation simultanée des rubans chargés des applications suivantes : maintien en température de l'eau chaude sanitaire, mise hors gel des tuyauteries, maintien de l'écoulement, déneigement de surfaces extérieures, mise hors gel des chéneaux et gouttières, et chauffage par le sol.

Le système de régulation et surveillance doit être de type modulaire pour faciliter la conception de la solution et comprendre les modules suivants : **[sélectionner une partie ou la totalité des modules suivants]**

Terminal d'interface utilisateur (UIT) : terminal d'interface utilisateur à écran tactile couleur pour la régulation et la surveillance de 260 circuits de traçage électrique maximum, connu sous le nom d'ACS-30-EU-UIT2 et fabriqué par Chemelex **[inclus systématiquement dans le système]**

Module de raccordement électrique (PCM) : module destiné à assurer la distribution électrique, la régulation et la surveillance des circuits de traçage, de même qu'une protection électrique intégrée, connu sous le nom d'ACS-30-EU-PCM2 et fabriqué par Chemelex **[inclure au minimum un module PCM dans le système ; possibilité de raccorder jusqu'à 52 modules PCM à chaque terminal UIT]**

Module de surveillance à distance (RMM) : module destiné à mesurer des niveaux de température supplémentaires en vue de réguler et de surveiller les circuits de traçage, connu sous le nom d'ACS-30-EU-Moni-RMM2-E et fabriqué par Chemelex.

[possibilité de contrôler jusqu'à 16 modules RMM par le biais d'un seul terminal UIT, en utilisant jusqu'à 8 sondes RTD par module RMM]

Le système de régulation centralisé doit présenter les fonctionnalités suivantes :

Rubans chauffants à circuits et applications multiples.

Conception et installation modulaires : pour garantir une flexibilité totale, notamment l'adaptation à d'éventuelles futures modifications du bâtiment.

Régulation et surveillance de 260 circuits de traçage au maximum : par le biais d'un seul terminal d'interface utilisateur (UIT).

Programmation centralisée via le terminal UIT.

Trois relais d'alarme programmables par l'utilisateur permettant à celui-ci de transmettre les conditions d'alarme.

Connexion à la passerelle multiprotocole ProtoNode extrêmement performante pour permettre la conversion des protocoles ModBus natifs en protocoles BacNet.

Modules de régulation et de distribution de l'alimentation (PCM) : installables en tout point du bâtiment ou du groupe de bâtiments, de façon à assurer le raccordement électrique, la protection des circuits et les fonctions de régulation et surveillance intégrées à proximité du système de traçage nécessaire et à limiter le câblage d'alimentation requis.

Modules PCM comportant une entrée de sonde par circuit pour la surveillance de la température de chaque circuit.

Modules de surveillance à distance (RMM) : destinés à mesurer des niveaux de température supplémentaires à des fins de régulation et de surveillance.

Modules RMM avec au maximum 8 sondes de température à résistance supplémentaires (RTD, Resistance Temperature Detector).

Communication du terminal UIT avec 52 modules PCM et 16 modules RMM au maximum

Les modules PCM doivent en outre présenter les caractéristiques suivantes :

- comprendre 5, 10 ou 15 circuits dotés d'une protection électrique et des circuits intégrée (20 A ou 32 A) ;
- comporter des circuits de logique de commande garantissant le fonctionnement ininterrompu des rubans chauffants en cas de panne de courant ou de panne de communication avec le terminal UIT ;
- surveiller, circuit par circuit, la température ambiante ou de contrôle, la consommation électrique, le schéma de consommation énergétique, et détecter les défauts à la terre/les courants de fuite ;
- activer, circuit par circuit, une fonction d'alarme, avec le terminal UIT fournissant un descriptif de l'alarme et l'identification du ou des circuits concernés, et capturer automatiquement les incidents dans le journal des événements ;
- être raccordés au terminal UIT via un câble RS-485 à des fins de communication, de régulation et de surveillance.

Le système de régulation doit être conforme à la norme EN60439 et être testé et agréé CE à ce titre.

Le régulateur éco-énergétique intégré doit présenter les caractéristiques suivantes :

Possibilité de réglage de la température de maintien dans une plage comprise entre 50 et 65 °C

Sonde de surveillance de la température du chauffe-eau (température du débit d'alimentation en eau chaude sanitaire) et système d'alarme

Fonction intégrée de marche/arrêt sur minuterie avec programmation des températures sur 7 jours et horloge de réglage du système, 9 programmes types de maintien en température intégrés et modifiables selon le bâtiment, programme de choc thermique (s'utilisant avec le régulateur HWAT R), passage automatique à l'heure d'été/hiver et correction des années bissextiles

Fonction maître/esclave pour les grands circuits d'eau chaude Un des régulateurs (le maître) doit être programmable ; les autres (les esclaves) copient automatiquement les paramètres du maître, dès qu'ils sont connectés Possibilité pour le régulateur maître de piloter jusqu'à 8 unités esclaves

Entrée 0 à 10 V c.c. pour permettre au système de gestion technique centralisée (GTC) du bâtiment de modifier la température de maintien

Fonction intégrée d'horloge et de marche/arrêt sur minuterie

Alarmes visuelles et sonores

Interface utilisateur à écran LCD

Protection par mot de passe

Agrément IP54

[Option n° 2]

Régulateur à circuits multiples et application unique, à monter en armoire

Tous les circuits de maintien en température de l'eau chaude sanitaire doivent faire l'objet d'une régulation et d'une surveillance au moyen d'une armoire de régulation multicircuit programmable, éco-énergétique, avec protection électrique, modèle SBS-xx-HV-ECO-10, intégrant le régulateur HWAT ECO, fabriqué par Chemelex.

L'armoire électrique doit être agréée pour une utilisation avec le système de rubans autorégulants de maintien en température et être certifiée par le fabricant.

L'armoire de régulation est disponible, en standard, dans les variantes suivantes :

SBS-01-HM-ECO-10 (régulation et surveillance pour 1 circuit)

SBS-03-HV-ECO-10 (régulation et surveillance pour 3 circuits max.)

SBS-06-HV-ECO-10 (régulation et surveillance pour 6 circuits max.)

SBS-09-HV-ECO-10 (régulation et surveillance pour 9 circuits max.)

L'armoire de régulation doit présenter les caractéristiques suivantes :

Un algorithme de gestion du facteur de charge intégré permettant d'éviter les pointes de consommation

Conformité aux normes EN60204-1 et EN60439-1, agrément CE pour une utilisation avec les systèmes de traçage électrique

Boîtier à revêtement métallique RAL7035 (gris clair) - agréé IP54

Contact alarme hors potentiel indiquant un défaut du différentiel ou du disjoncteur, une coupure de courant, ou encore une erreur du régulateur ou de la sonde

Commutation de phase, pour la gestion du facteur de charge, avec régulation du cycle de fonctionnement intégrant le décalage horaire

Disjoncteur principal à courbe C et disjoncteur différentiel (d'une sensibilité de 30 mA) par circuit chauffant

Borniers facilitant le raccordement des circuits chauffants dans l'armoire

Confier à un électricien agréé les travaux de branchement électrique entre l'alimentation secteur, l'armoire électrique et les circuits de traçage.

Le régulateur éco-énergétique intégré doit présenter les caractéristiques suivantes :

Possibilité de réglage de la température de maintien dans une plage comprise entre 50 et 65 °C

Sonde de surveillance de la température du chauffe-eau (température du débit d'alimentation en eau chaude sanitaire) et système d'alarme

Fonction intégrée de marche/arrêt sur minuterie avec programmation des températures sur 7 jours et horloge de réglage du système, 9 programmes types de maintien en température intégrés et modifiables selon le bâtiment, programme de choc thermique (s'utilisant avec le régulateur HWAT R), passage automatique à l'heure d'été/hiver et correction des années bissextiles

Fonction maître/esclave pour les grands circuits d'eau chaude Un des régulateurs (le maître) doit être programmable ; les autres (les esclaves) copient automatiquement les paramètres du maître, dès qu'ils sont connectés Possibilité pour le régulateur maître de piloter jusqu'à 8 unités esclaves

Entrée 0 à 10 V c.c. pour permettre au système de gestion technique centralisée (GTC) du bâtiment de modifier la température de maintien

Fonction intégrée d'horloge et de marche/arrêt sur minuterie

Alarmes visuelles et sonores

Interface utilisateur à écran LCD

Protection par mot de passe

Agrément IP54

[Option n° 3]

Régulateur à circuit unique et application unique

Il convient de contrôler tous les circuits de rubans chauffants autorégulants de maintien en température au moyen d'un régulateur local éco-énergétique, programmable, à circuit unique, destiné à régler le maintien en température entre 50 et 65 °C, connu sous le nom HWAT ECO et fabriqué par Chemelex.

Le régulateur présente les caractéristiques suivantes :

Adjustable maintenance temperatures in the range 50-65°C

Water heater temperature sensor (HWS flow temp) sensor and alarm system

Integrated power off timer function with 7 day programmable temperature versus time function, 8 editable built-in building specific programs for temperature maintenance, thermal shock program (for use with HWAT R), automatic summer/winter time and leap year correction

Visible and audible alarm

5" Colour touch screen user interface

Password protection

IP54 rated

RÉALISATION

Éléments d'étude livrables

Le fabricant doit être en mesure de fournir les calculs de pertes thermiques et la sélection correspondante de rubans autorégulants de maintien en température avec prise en compte complète des variations possibles de température ambiante, de diamètre de tuyauterie et d'épaisseur de calorifugeage, disposition des composants, schémas du système indiquant les branchements électriques, les jonctions et les terminaisons, nomenclatures électriques précisant la longueur des câbles et dispositifs de protection des circuits, liste des configurations de régulateurs et schémas de câblage.

Éléments d'installation livrables

Les rubans autorégulants de maintien en température doivent être posés conformément aux plans de conception, en suivant des tracés rectilignes (c.-à-d. sans enroulement spiralé) et en respectant les longueurs de circuit maximales définies par le fabricant, puis être testés et mis en service selon les instructions du fabricant. La pose du calorifuge doit faire l'objet d'une coordination étroite avec les sous-traitants en charge de cette mission.

[Choisir une option]

[Option n° 1]

Le système doit être installé, testé et mis en service par le fabricant.

[Option n° 2]

Le système doit être installé et testé par des installateurs dûment formés et reconnus par le fabricant, puis mis en service par le fabricant.

[Option n° 3]

Le système doit être installé, testé et mis en service par des installateurs dûment formés et reconnus par le fabricant.

[Option n° 4]

Le système doit être installé, testé et mis en service sous la supervision régulière du fabricant.

Raccordement électrique

Confier à un électricien agréé les travaux de branchement entre l'alimentation secteur, l'armoire électrique et les circuits de traçage autorégulant de maintien en température. Tous les circuits de traçage autorégulant de maintien en température doivent être protégés électriquement par un disjoncteur principal (BS EN 60898 de type C ou D, ou un dispositif équivalent) et un disjoncteur différentiel (d'une sensibilité de 30 mA, se déclenchant en l'espace de 100 ms).

Le réseau d'alimentation en eau chaude sanitaire domestique a été conçu sous forme de circuit unique, ne nécessitant pas l'installation de circuits de retour ou de pompes de recirculation, ni d'équilibrage hydraulique.

Notes Relatives Aux Schémas

Afin de compenser les pertes thermiques et de maintenir la température des tuyauteries, il convient d'équiper tous les tuyaux d'alimentation en eau chaude sanitaire d'un système de rubans autorégulants de maintien en température éco-énergétiques, connu sous le nom de Raychem HWAT et fabriqué par Chemelex.

Les interconnexions et les terminaisons doivent être réalisées au moyen de connecteurs de raccordement autodénudant qui s'installent à froid et de terminaisons gel, résistant aux rayons ultraviolets, agréés IP68 et résistant à 65 °C, adaptés aux essais de résistance d'isolement sous 2 500 V c.c., avec des raccords à tête Torx pour la qualité de fermeture, et des indicateurs de confirmation sonore et visuelle de l'installation, connus sous le nom de RayClic et fabriqués par Chemelex.

Il convient d'utiliser un régulateur programmable éco-énergétique pour contrôler les circuits.

[Choisir une option]

[Option n° 1]

ACS-30, fabriqué par Chemelex

[Option n° 2]

SBS-xx-HV-ECO-10, fabriqué par Chemelex

[Option n° 3]

HWAT ECO, fabriqué par Chemelex

Les rubans autorégulants de maintien en température doivent être posés conformément aux plans de conception, en suivant des tracés rectilignes (c.-à-d. sans enroulement spiralé) et en respectant les longueurs de circuit maximales définies par le fabricant, puis être testés et mis en service selon les instructions du fabricant. La pose du calorifuge doit faire l'objet d'une coordination étroite avec les sous-traitants en charge de cette mission.

Le choix et l'épaisseur du calorifuge doivent respecter scrupuleusement le guide d'étude technique du système de rubans autorégulants de maintien en température, avec prise en considération des variations de la température ambiante. Il convient de mettre en place les sections de calorifuge sans délai après la pose du ruban de maintien en température, en veillant à les identifier clairement à l'aide d'étiquettes adaptées et visibles de partout, espacées de moins de 3 m de chaque côté du calorifuge.

Confier à un électricien agréé les travaux de branchement entre l'alimentation secteur, l'armoire électrique et les circuits de traçage autorégulant de maintien en température.

France

Tél 0800 90 60 45
SalesFR@chemelex.com

Belgique

Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
info@chemelex.com

Suisse

Tél +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat